

Boletim de Qualidade da Água para Rega

Rede Primária do EFMA

Resultados laboratoriais			Qualidade da água para rega (Anexo XVI, DL n.º 236/98)
Parâmetros	Unidades	Resultados	
Laboratório responsável: ALS Life Sciences Portugal, S.A. (Boletim nº 234851/2024)			
Alcalinidade	mg/L CaCO ₃	86,2	
Azoto amoniacal	mg/L NH ₄	0,051	
Azoto Kjeldahl	mg/L N	0,78	
Azoto total	mg/L N	0,83	
Bicarbonatos	mg/L CO ₃ H ⁻	105	(a)
Boro	mg/L B	0,0383	●
Cálcio	mg/L Ca	36,5	
Cloretos	mg/L Cl	62,5	●
Dureza total	mg/L CaCO ₃	174	
Ferro dissolvido	mg/L Fe	0,019	●
Fosfatos	mg/L P ₂ O ₅	0,067	
Fósforo total	mg/L P	0,029	
Magnésio	mg/L Mg	20,2	
Manganês	mg/L Mn	0,1590	●
Nitratos	mg/L NO ₃	<L.Q. 2,00	●
Nitritos	mg/L NO ₂	<L.Q. 0,0100	
Potássio	mg/L K	8,20	
Razão de Absorção de Sódio (SAR)		1,4	●
Razão de Absorção de Sódio ajustada (SARaj)		1,4	
Sódio	mg/L Na	42,7	
Sólidos Dissolvidos Totais (SDT)	mg/L	317	●
Sólidos Suspensos Totais (SST)	mg/L	15,6	●
Sulfatos	mg/L CO ₄	79	●
Coliformes totais	UFC/100 mL	260	
Coliformes fecais	UFC/100 mL	120	●

Nota: À exceção do parâmetro SARaj, os ensaios para determinação dos restantes parâmetros estão incluídos no âmbito da acreditação dos laboratórios.

Resultados de campo (Determinados com uma sonda multiparamétrica)			Qualidade da água para rega (Anexo XVI, DL n.º 236/98)
Parâmetros	Unidades	Resultados	
Temperatura	°C	25,5	
pH	Escala Sorensen	8,70	●
Condutividade	µS/cm	540	●

- Inferior ao VMR (Valor Máximo Recomendado).
- Superior ao VMR e inferior ao VMA (Valor Máximo Admitido).
- Superior ao VMR. Para este parâmetro não se encontra definido um VMA.
- Superior ao VMA.


(a) O valor máximo recomendado nas Normas de Produção Integrada, para a maioria das culturas, é de 90 mg/L

Data da Amostragem: 27/06/2024

Local de Amostragem: Furta Galinhas

Áreas beneficiadas:

A albufeira de Furta Galinhas constitui a origem de água do bloco Furta Galinhas, integrado no perímetro de rega Caliços-Machado.

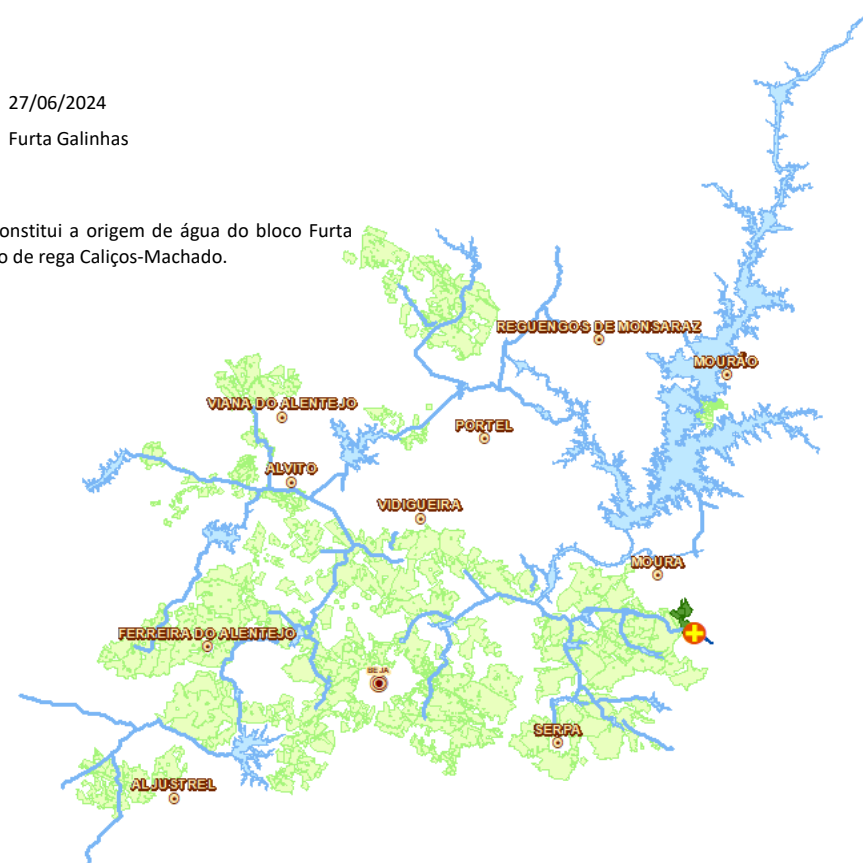

Observações:

O resultado do pH excede o intervalo do Valor Máximo Recomendado para a qualidade de água para rega (VMR:[6,5 -8,4]). Esta situação pode dever-se a um aumento da atividade biológica das algas. Elevados valores de pH podem afetar a capacidade da planta em absorver nutrientes e promover a precipitação de iões ferro, cálcio, magnésio e fosfato, o que poderá promover o entupimento de sistemas de rega gota-a-gota.

O resultado de coliformes fecais excede o Valor Máximo Recomendado para a água de rega (VMR: 100 NMP/100mL). Para este parâmetro não está definido um Valor Máximo Admitido (VMA). Os resultados de coliformes fecais tendem a ser inferiores ao limite legal da água para rega, tendo o resultado nas duas outras campanhas realizadas em 2024 sido muito inferior (janeiro 2024: 16 UFC/100 mL e março 2024: 0 UFC/100 mL). O principal problema associado à presença de coliformes fecais na água de rega prende-se com a rega de culturas de consumo direto.

Os valores de bicarbonatos excedem o valor máximo recomendado nas Normas de Produção Integrada. Elevadas concentrações de bicarbonatos podem afetar o rendimento das culturas, dificultando a absorção de alguns nutrientes minerais.

Os resultados dos restantes elementos encontram-se dentro dos intervalos de valores expectáveis para esta tipologia de massas de água.

No documento "Qualidade da Água - Informações Complementares" a EDIA recomenda algumas medidas gerais para reduzir a concentração de sais nas massas de água.